

GEOSTANDARD

Przedsiębiorstwo Podstawowych Badań
i Robót Geotechnicznych Sp. z o.o.

P.P.B. i R.G.
Geostandard
ul. Biała 22
54-044 Wrocław

Laboratorium
Kłaj 651
32-015 Kłaj

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: A/2014/02/25/02

Data opracowania sprawozdania: 03.03.2014

Egz. 1

ZLECENIODAWCA: Super Krusz, Warys 313A, 32-825 Borzęcin

Miejsce poboru próby: Kopalnia Warys

Rodzaj materiału deklarowany u Producenta: **materiał nasypowy**


Barwa gruntu: brązowo - szara

Data pobrania próbki do badań: 25.02.20143

Próbki pobrał i dostarczył: P.P.B.iR.G. Geostandard Sp. z o.o.

Oznaczenie próbki: W/2014/02/25/02

Data wykonania badań: 26.-28.02.2014

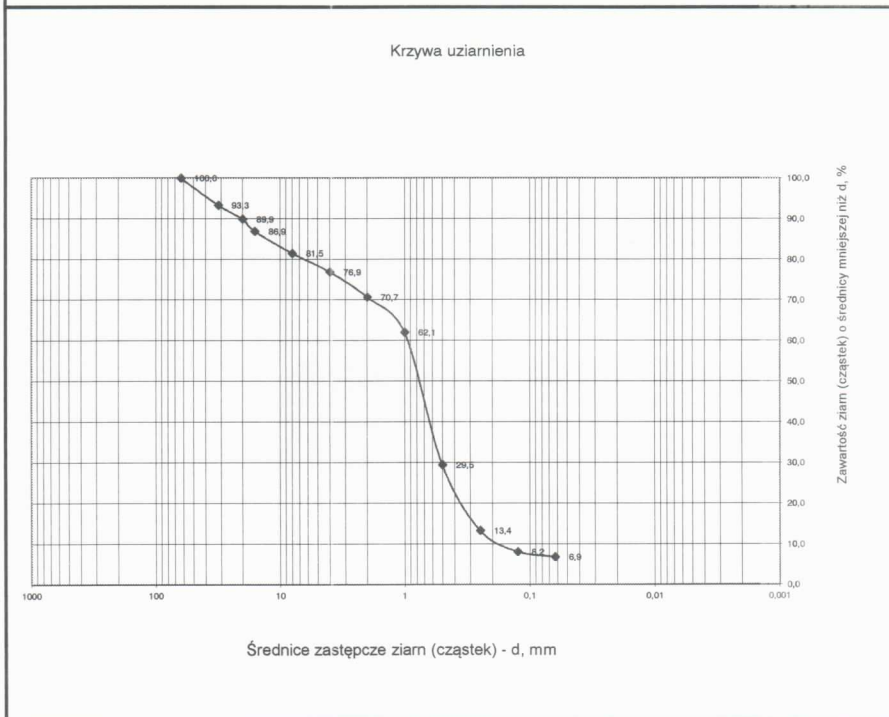

SKŁAD UZIARNIENIA			
frakcje, mm	> 2	2 - 0,063	< 0,063
%	29,3	63,8	6,9
ANALIZA SITOWA			
Wymiary	Zawartość [%]	Krzywa uziarnienia	
		100,0	
		100,0	
63,0	0,0	100,0	
31,5	6,7	93,3	
20,0	3,4	89,9	
16,0	3,0	86,9	
8,0	5,4	81,5	
4,0	4,6	76,9	
2,0	6,2	70,7	
1,0	8,6	62,1	
0,5	32,6	29,5	
0,25	16,1	13,4	
0,125	5,2	8,2	
0,063	1,3	6,9	
<0,063	6,9		
suma:	100,0		

Rodzaj gruntu wg badań

Pospółka 0/63

Opracował:

P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z o.o.

Kudyk
mgr inż. Mariusz Kudyk

Koniec sprawozdania

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.