

GEOSTANDARD

Przedsiębiorstwo Podstawowych Badań
i Robót Geotechnicznych Sp. z o.o.

P.P.B. i R.G.
Geostandard
ul. Biata 22
54-044 Wrocław

Laboratorium
Kłaj 651
32-015 Kłaj

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: A/2014/02/25/01

Data opracowania sprawozdania: 03.03.2014

Egz. 1

ZLECENIODAWCA: Super Krusz, Waryś 313A, 32-825 Borzęcin

Miejsce poboru próby: Kopalnia Waryś

Rodzaj materiału deklarowany u Producenta: **Pospółka 0/63**


Barwa gruntu: szara

Data pobrania próbki do badań: 25.02.20143

Próbki pobrał i dostarczył: P.P.B.iR.G. Geostandard Sp. z o.o.

Oznaczenie próbki: W/2014/02/25/01

Data wykonania badań: 26.-28.02.2014

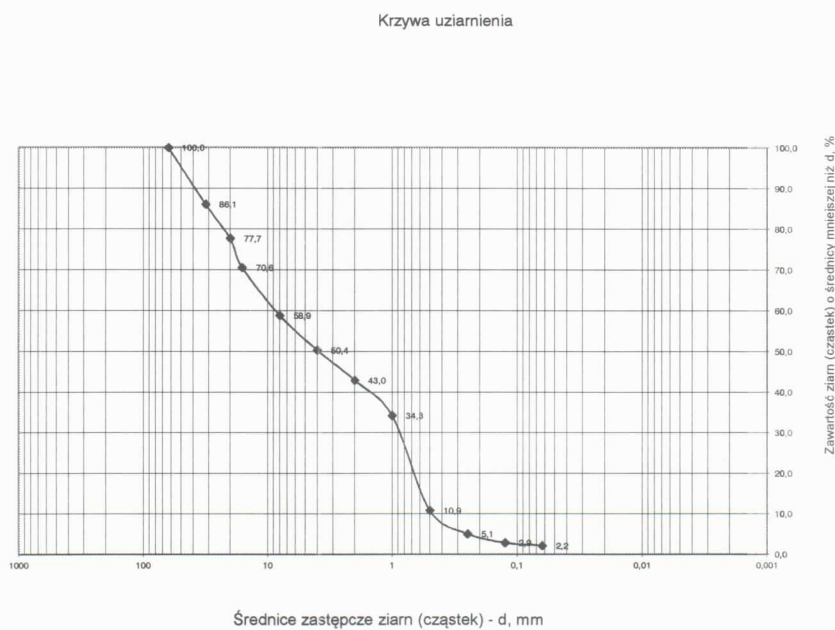

SKŁAD UZIARNIENIA			
frakcje, mm	> 2	2 - 0,063	< 0,063
%	57,0	40,8	2,2
ANALIZA SITOWA			
Wymiary	Zawartość [%]	Krzywa uziarnienia	
		100,0	
		100,0	
63,0	0,0	100,0	
31,5	13,9	86,1	
20,0	8,4	77,7	
16,0	7,1	70,6	
8,0	11,7	58,9	
4,0	8,5	50,4	
2,0	7,4	43,0	
1,0	8,7	34,3	
0,5	23,4	10,9	
0,25	5,8	5,1	
0,125	2,2	2,9	
0,063	0,7	2,2	
<0.063	2,2		
suma:	100,0		

Rodzaj gruntu wg badań

Żwir 0/63

Opracował:

P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z o.o.

Kudyk
mgr inż. Mariusz Kudyk

Koniec sprawozdania

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.