

GEOSTANDARD

Przedsiębiorstwo Podstawowych Badań
i Robót Geotechnicznych Sp. z o.o.

P.P.B. i R.G.
Geostandard
ul. Biała 22
54-044 Wrocław

Laboratorium
Kłaj 651
32-015 Kłaj

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: A/2014/02/25/06

Data opracowania sprawozdania: 03.03.2014

Egz. 1

ZLECENIODAWCA: Super Krusz, Waryś 313A, 32-825 Borzęcin

Miejsce poboru próby: hałda na kopalni Waryś

Rodzaj materiału deklarowany u Producenta: **żwir łamany 16/32**

Barwa gruntu: szara


Data pobrania próbki do badań: 25.02.2014

Próbki pobrał i dostarczył: P.P.B.i.R.G. Geostandard Sp. z o.o.

Oznaczenie próbki: W/2014/02/25/06

Data wykonania badań: 26.-28.02.2014

ANALIZA SITOWA

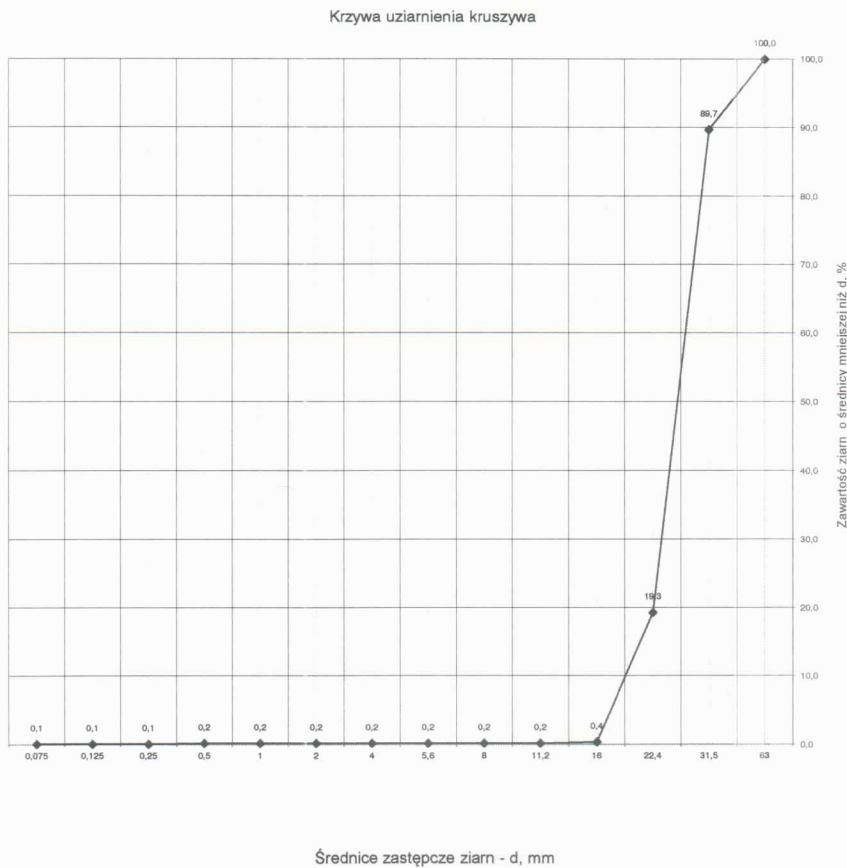

Wymiary	Zawartość [%]	Krzywa uziarnienia
63,0	0,0	100,0
31,5	10,3	89,7
22,4	70,4	19,3
16,0	18,9	0,4
11,2	0,2	0,2
8,0	0,0	0,2
5,6	0,0	0,2
4,0	0,0	0,2
2,0	0,0	0,2
1,0	0,0	0,2
0,5	0,0	0,2
0,25	0,1	0,1
0,125	0,0	0,1
0,075	0,0	0,1
<0,075	0,1	

Opracował:

P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z o.o.

Kudyk
mgr inż. Mariusz Kudyk

Koniec sprawozdania

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.